

RFI DOTE PRENESTINA

NOTE AV

ENEL
ROMA EST

collegamento
in cavo

LP IN COSTRUZIONE
TRA GALLICANO E ANAGNI (1)

SSE 3kV RFI
SALONE

SSE
GALLICANO
km 23+360

(4,8)

PPS SALONE
KM 15+580

PPD LABICO
km 37+941

ROMA
D
P

3kVcc
25kVca
POC
km 14+881

PPD ZAGAROLO
km 25+414

PPD COLLEFERRO
km 49+057

ENEL
CEPRANO

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)

LP IN COSTR
TRA GALLICANO E

A SSE ANAGNI

A SSE VAIRANO

150 kV

(8,12)

SSE
S. GIOVANNI
km 111+560

PPD CASSINO
km 122+872

PPD S. ANGELO
km 132+951

PPD MIGNANO
km 145+546

D
P

TN SSE
km 110+920

IC CASSINO
POC km 1+747 BP
km 1+717 BD

A SSE S. GIOVANNI

SSE VAIRANO
km 158+454



TRASFORMATORE 150/2 x 25 kV 60 MVA




AUTOTRASFORMATORE 15 MVA




LP 150 kV



TRATTO NEUTRO LC 25 kVca



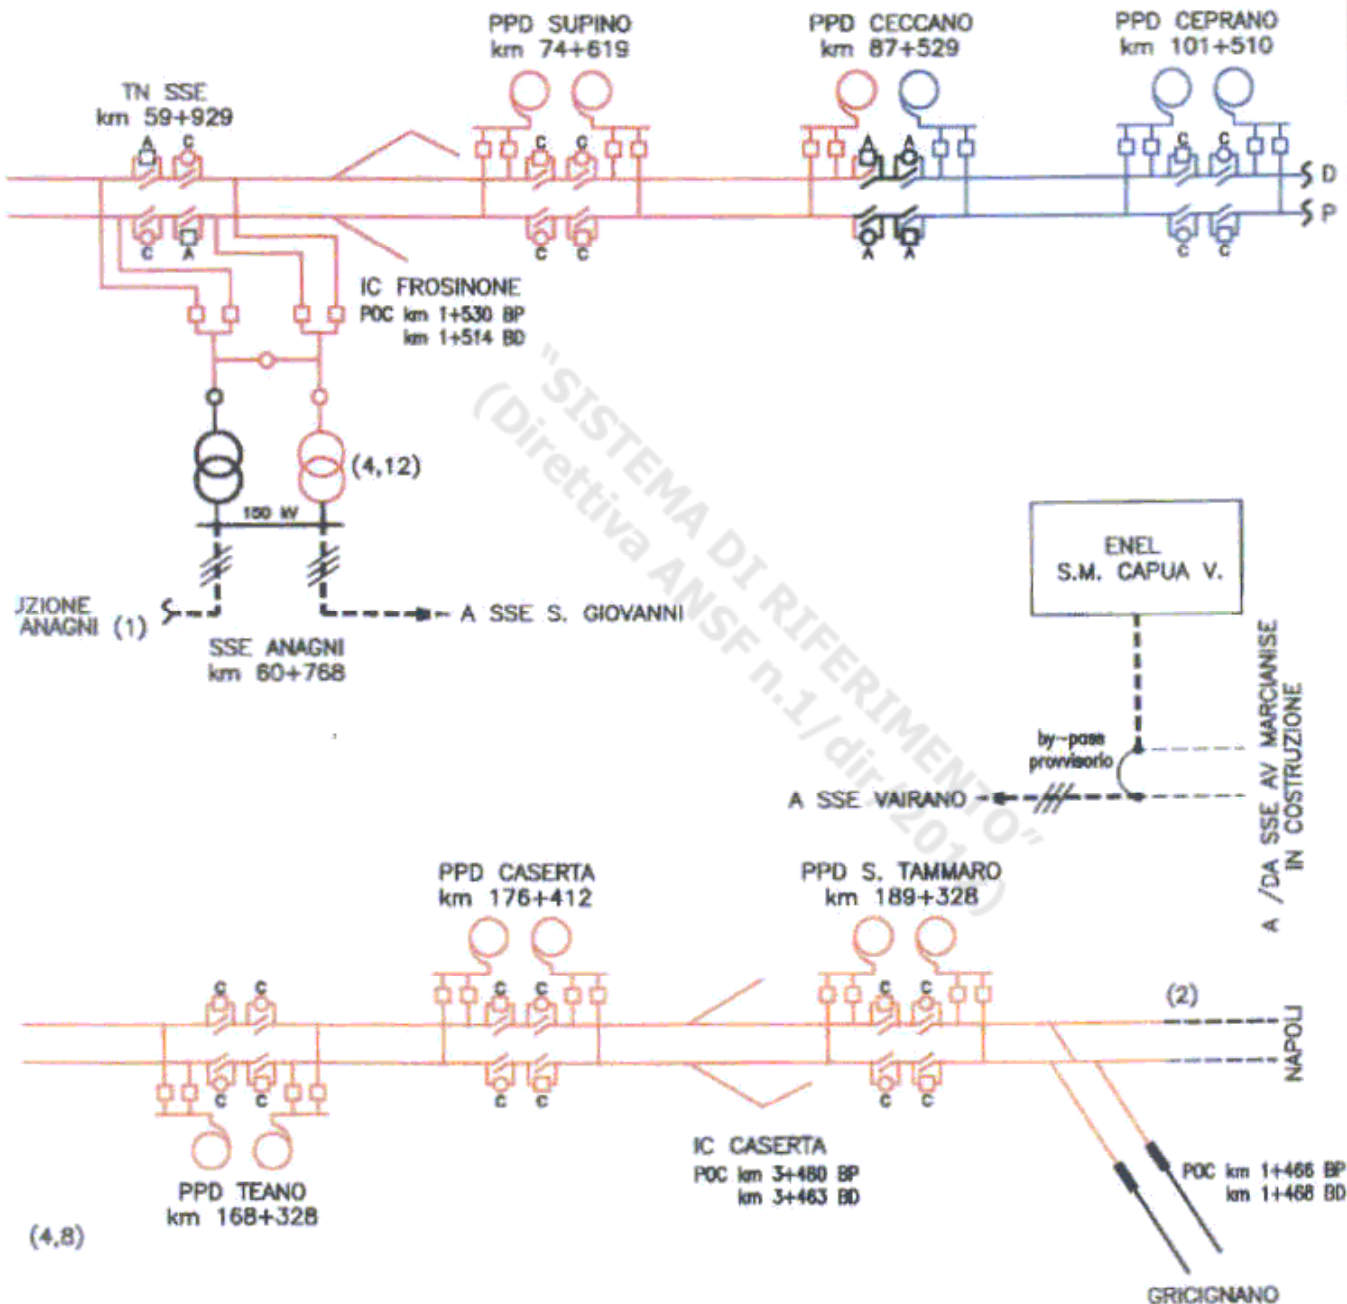

"SISTEMA DI RIFERIMENTO"
(Direttiva ANSF n.1 / dir. 101)

NOTE:

- 1) LP da costruire nei tratti di attraversamento dell'autostrada A1 in corrispondenza del ramo Roma Sud e della bretella MI-NA
- 2) LC elettrificata fino al km 195+850

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|------|------|---------------|--------|-------|
| CONSORZIO | | PROGETTO | LAVORI | ESSE | DIR. | REV. | PERILO | SCALA |
| SATURNO | | ANSA | 00 | CIT | PA | LC 00 0 0 001 | 02/02 | 1:1 |
| TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA RIPRODUZIONE ADEME È VIETATA. | | | | | | | | |

---> DA ENEL
S.M. CAPUA VETERE